Profil podłużny
przyłącza kanalizacji sanitarnej

1:100

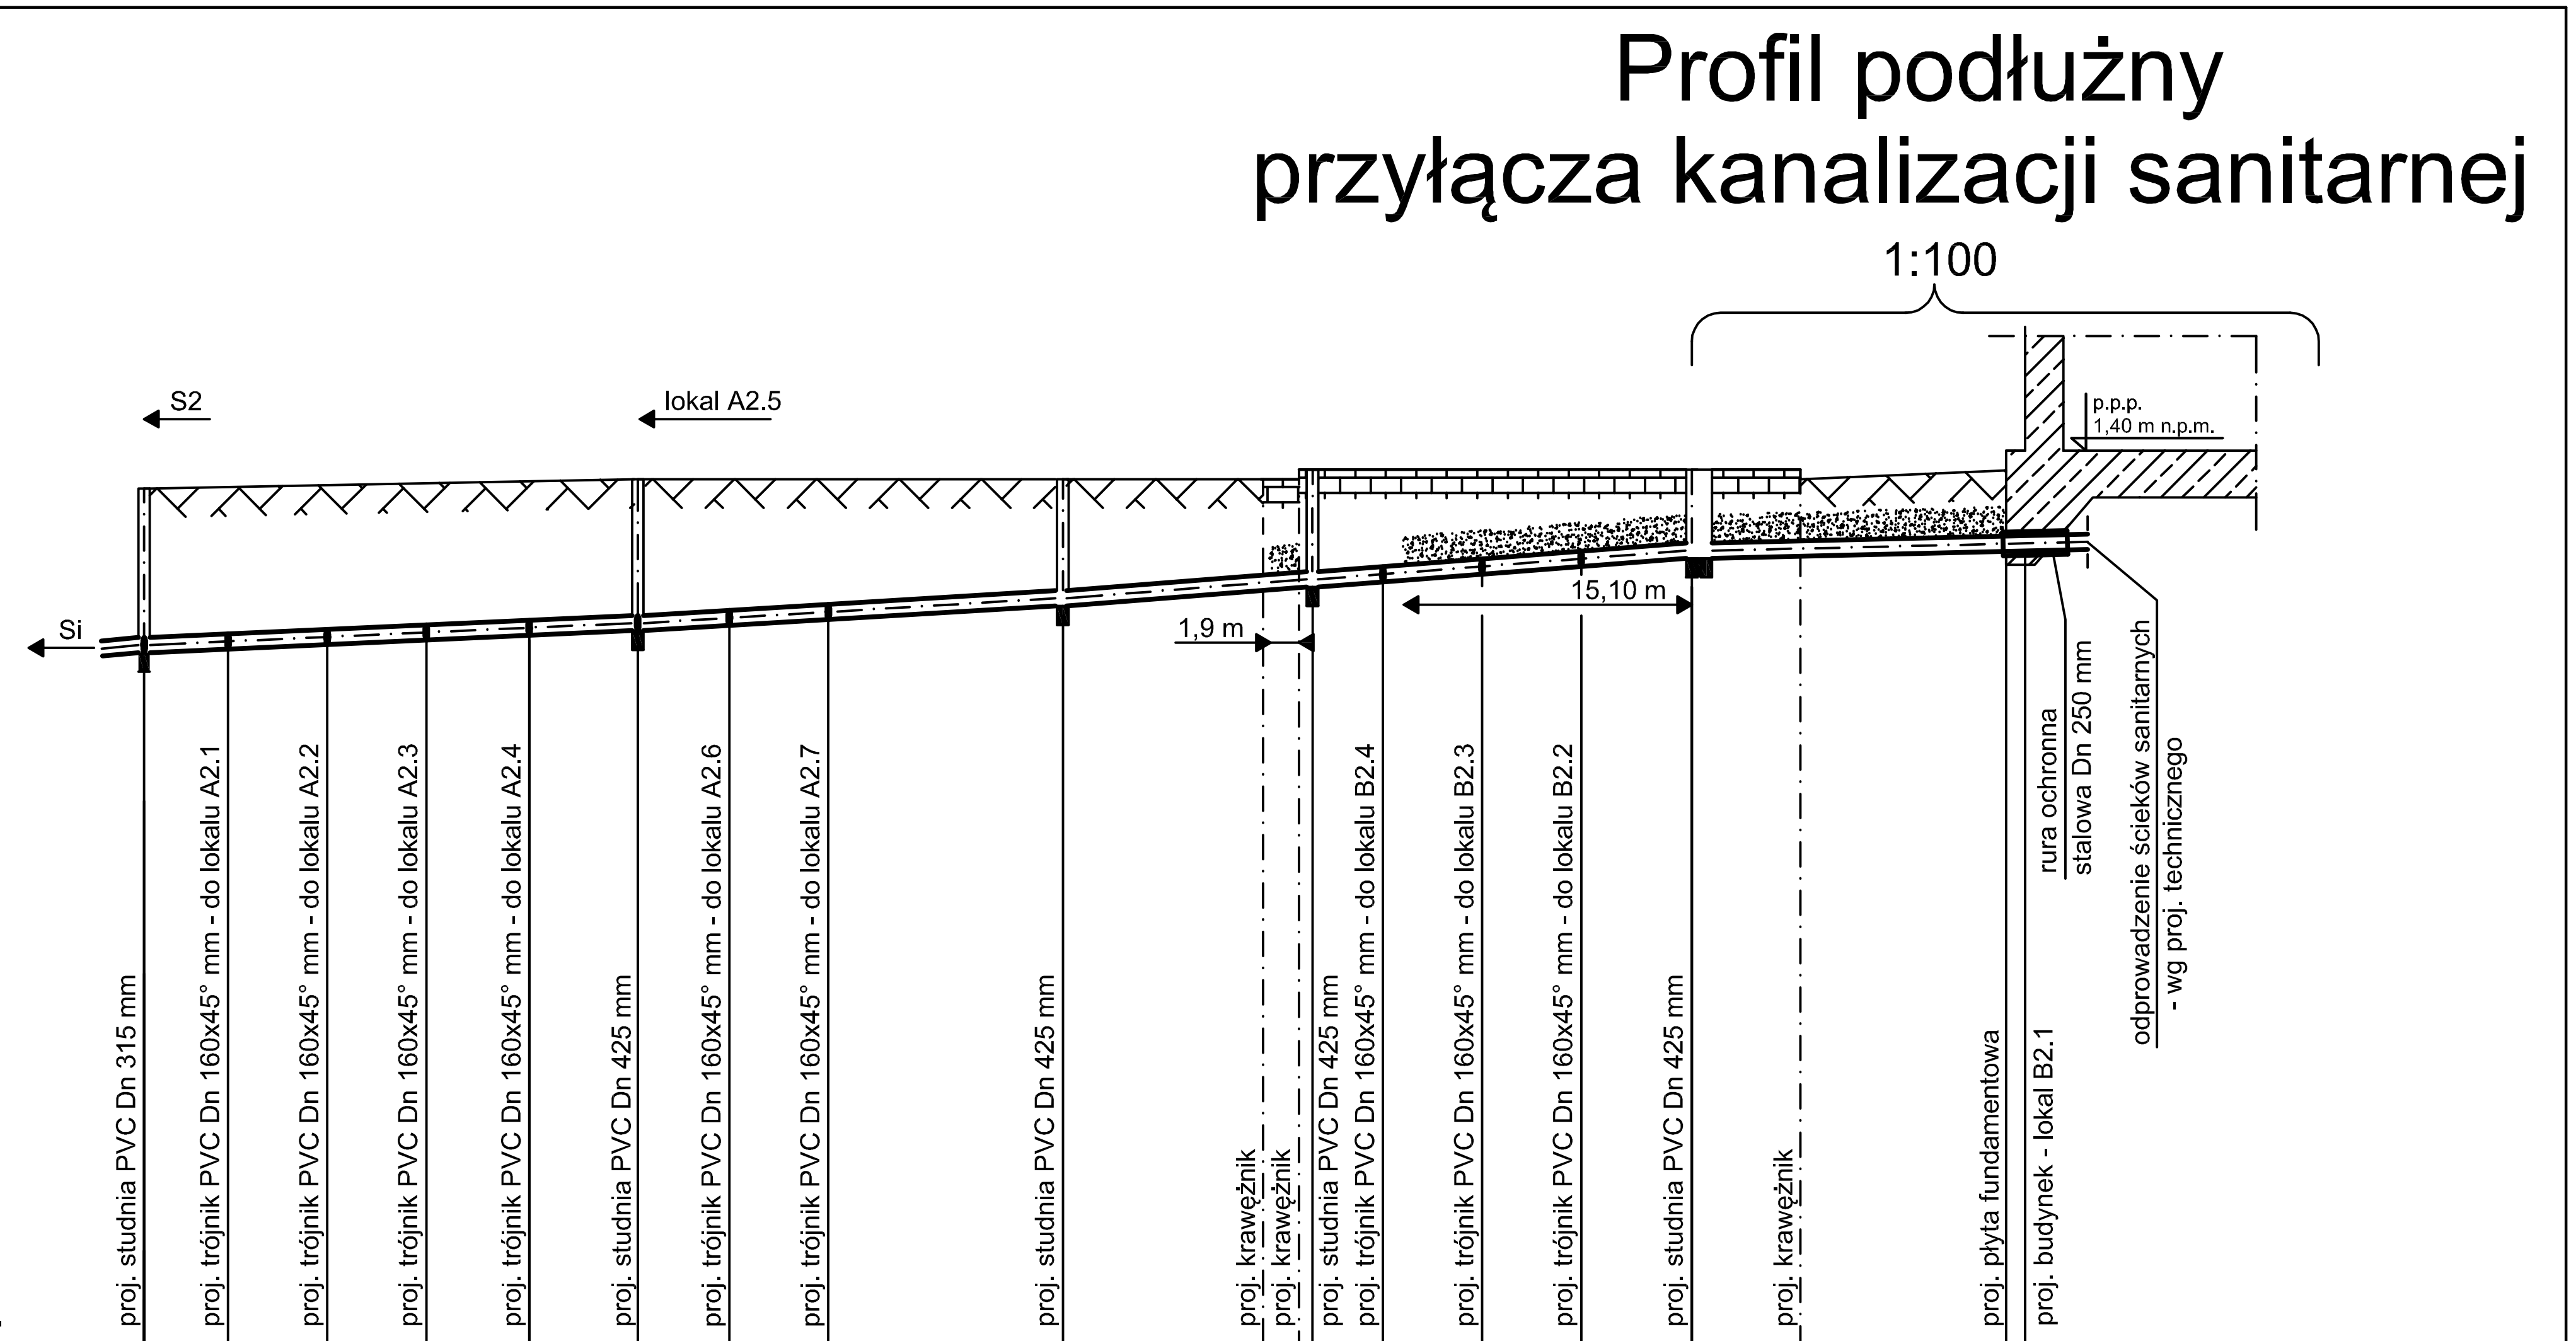

SKALA 1:100 / 1:500

Poziom porównawczy -8,00 m n.p.m.

Oznaczenia	Odległość	Rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]	Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	Zagłębienie dna przewodu [m]	Opis
S1	0,00	1,00	-0,72	1,72	proj. studnia PVC Dn 315 mm
	4,4				
Tr9	4,40	1,01	-0,68	1,69	proj. trójnik PVC Dn 160x45° mm - do lokalu A2.1
	5,2				
Tr10	9,60	1,03	-0,63	1,66	proj. trójnik PVC Dn 160x45° mm - do lokalu A2.2
	5,2				
Tr11	14,80	1,06	-0,58	1,64	proj. trójnik PVC Dn 160x45° mm - do lokalu A2.3
	5,2				
Tr12	20,00	1,10	-0,53	1,63	proj. trójnik PVC Dn 160x45° mm - do lokalu A2.4
	5,9				
S7	25,90	1,10	-0,49	1,59	proj. studnia PVC Dn 425 mm
	4,7				
Tr13	30,60	1,10	-0,43	1,53	proj. trójnik PVC Dn 160x45° mm - do lokalu A2.6
	5,4				
Tr14	36,00	1,10	-0,37	1,47	proj. trójnik PVC Dn 160x45° mm - do lokalu A2.7
	12,2				
S8	48,20	1,10	-0,23	1,33	proj. studnia PVC Dn 425 mm
	10,5				
	58,70				proj. krawężnik
	60,60				proj. krawężnik
S9	61,30	1,20	-0,03	1,23	proj. studnia PVC Dn 425 mm
Tr15	65,00	1,20	0,03	1,17	proj. trójnik PVC Dn 160x45° mm - do lokalu B2.4
	5,2				
Tr16	70,20	1,20	0,11	1,09	proj. trójnik PVC Dn 160x45° mm - do lokalu B2.3
	5,2				
Tr17	75,40	1,20	0,19	1,01	proj. trójnik PVC Dn 160x45° mm - do lokalu B2.2
	5,8				
S10	81,20	1,20	0,27	0,93	proj. studnia PVC Dn 425 mm
	1,1				
	82,30				proj. krawężnik
	84,50	1,20	0,35	0,85	proj. płyta fundamentowa
B2.1	84,70	1,40	0,35	1,05	proj. budynek - lokal B2.1

Odcinek	Spadek [%]	Średnica rury [mm]	Długość odcinka [m]
S1 – S7	0,9 %	Rury PVC Dn 160 mm, SN8	25,90
S7 – S8	1,2 %	Rury PVC Dn 160 mm, SN8	22,30
S8 – S9	1,5 %	Rury PVC Dn 160 mm, SN8	13,10
S9 – S10	1,5 %	Rury PVC Dn 160 mm, SN8	19,90
S10 – B2.1	2,3 %	Rury PVC Dn 160 mm, SN8	3,50

OZNACZENIA:

- teren nieutwardzony
- teren utwardzony
- izolacja termiczna, np. 0,3 m keramzytu

STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY		
TEMAT: *Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej*		OBIEKT: BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH powiat: SŁAWIEŃSKI, gmina: DARŁOWO obręb: 0002 BOBOLIN jedn. ewid.: 321303_2 DARŁOWO-G działka ewid.: 278/53, 278/54, 278/23, 278/24, 278/58, 278/69	
	NAZWISKO	PODPIS	DATA 07.2022 / NR RYS. S6
PROJEKTOWAŁ:	tech. Marek Niewiarowski sieci i instalacje sanitarne upr. proj. nr UAN 8346/278/89		SKALA 1:100/500
			INWESTOR BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS SANATORIUM UZDROWISKOWE S.C. E. ŚLEPKO, H. ŚLEPKO, P. ŚLEPKO BOBOLIN, UL. BURSZTYNOWA 1 76-156 DĄBKI
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Anna Bolibrzuch		

PRACOWNIA PROJEKTOWA "COLOSSEUM", 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 3A/3, tel. 598413612