


# Rzut parteru - schemat instalacji wod-kan dla każdego z lokali

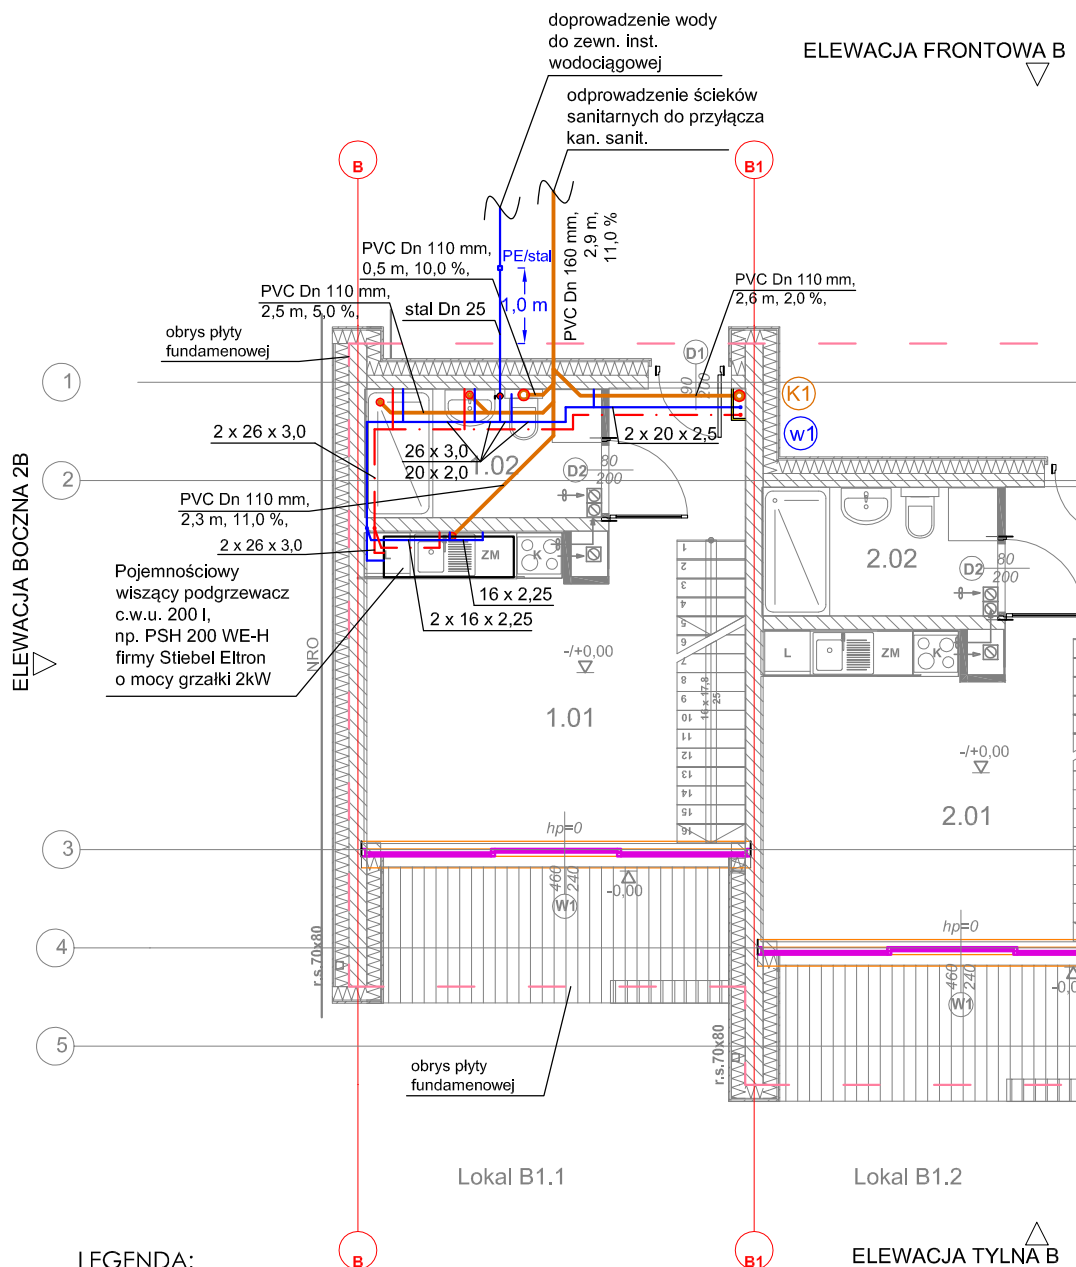

## LEGENDA:

- wewnętrzna instalacja wody zimnej
- wewnętrzna instalacja wody ciepłej
- 26x3,0 / 20x2,25 średnica instalacji wodociągowej
- (W1) piony instalacji wodociągowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- (K1) piony instalacji kanalizacji sanitarnej
- PVC Dn 110 mm średnica instalacji kanalizacji sanitarnej

## Uwaga:

1. Podejście wody do każdego z lokali wykonać rurą PE 100, SDR 17, 32x2,0 mm, a w odległości ok. 1,0 m przed płytą fundamentową należy wykonać przejście PE/stal, wprowadzić wodę do lokalu rurą stalową Dn 25 mm w izolacji taśmą DENSO i w rurze ochronnej Dn 50 mm.
2. Wewnątrz lokalu zastosować zawór odcinający na inst. zimnej wody o średnicy Dn 25 mm
3. Przewody instalacji wodociągowej wykonać z rur wielowarstwowych, np. w systemie Mepla firmy Geberit.
4. Rozprowadzenie wody w lokalu wykonać w posadzce, w przestrzeni szachtu technicznego oraz bruzdach ściennych.
5. Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku zaprojektowano z przewodów PVC i PP, poziomy kanalizację sanitarną wewnątrz budynku wykonać z przewodów PVC i prowadzić pod płytą fundamentową z zachowaniem podanych średnic i spadków
6. Piony kanalizacji sanitarnej Dn110PVC wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką typową Dn160 mm.
7. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.

## ELEWACJA TYLNA B

STADIUM:	<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>	
NAZWA INWESTYCJI:	<b>BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH</b>	
ADRES INWESTYCJI:	powiat: <b>SŁAWIEŃSKI</b> gmina: <b>DARŁOWO</b> obręb: <b>0002 BOBOLIN</b> jednostka ewid.: <b>321303_2 DARŁOWO-G</b> działka ewid.: <b>278/53, 278/54, 278/23, 278/24, 278/58, 278/69</b>	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<b>pracownia projektowa C O L O S S E U M</b> ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200	
INWESTOR:	<b>BURSZTYN MEDICAL SPA &amp; WELLNESS SANATORIUM UZDROWISKOWE S.C.</b> <b>E. ŚLEPKO, H. ŚLEPKO, P. ŚLEPKO</b> <b>BOBOLIN, UL. BURSZTYNOWA 1</b> <b>76-156 DĄBKİ</b>	
NAZWA RYSUNKU	<b>Rzut parteru budynku B1 - wewn. inst. wod-kan</b>	
AUTOR:	<b>tech. Marek Niewiarowski</b> upr. nr UAN/8346/278/89 specjalność sanitarna bez ograniczeń	
OPRACOWAŁA:	<b>mgr inż. Anna Bolibrzuch</b>	
<b>07-2022</b>	<b>1:100</b>	<b>S5</b>