





UWAGA:
w miejscu lokalizacji hydrantu poziom, np. GRAS
HM-25N-KP-30 HS-Z zastosować 10 cm styroduru,
jako izolację ciepłą muru

ELEWACJA FRONTOWA A

UWAGA:
w miejscu lokalizacji hydrantu poziom, np. GRAS
HM-25N-KP-30 HS-Z zastosować 10 cm styroduru,
jako izolację ciepłą muru

odproężenie
ścieków
sanitarnych
do studni S4

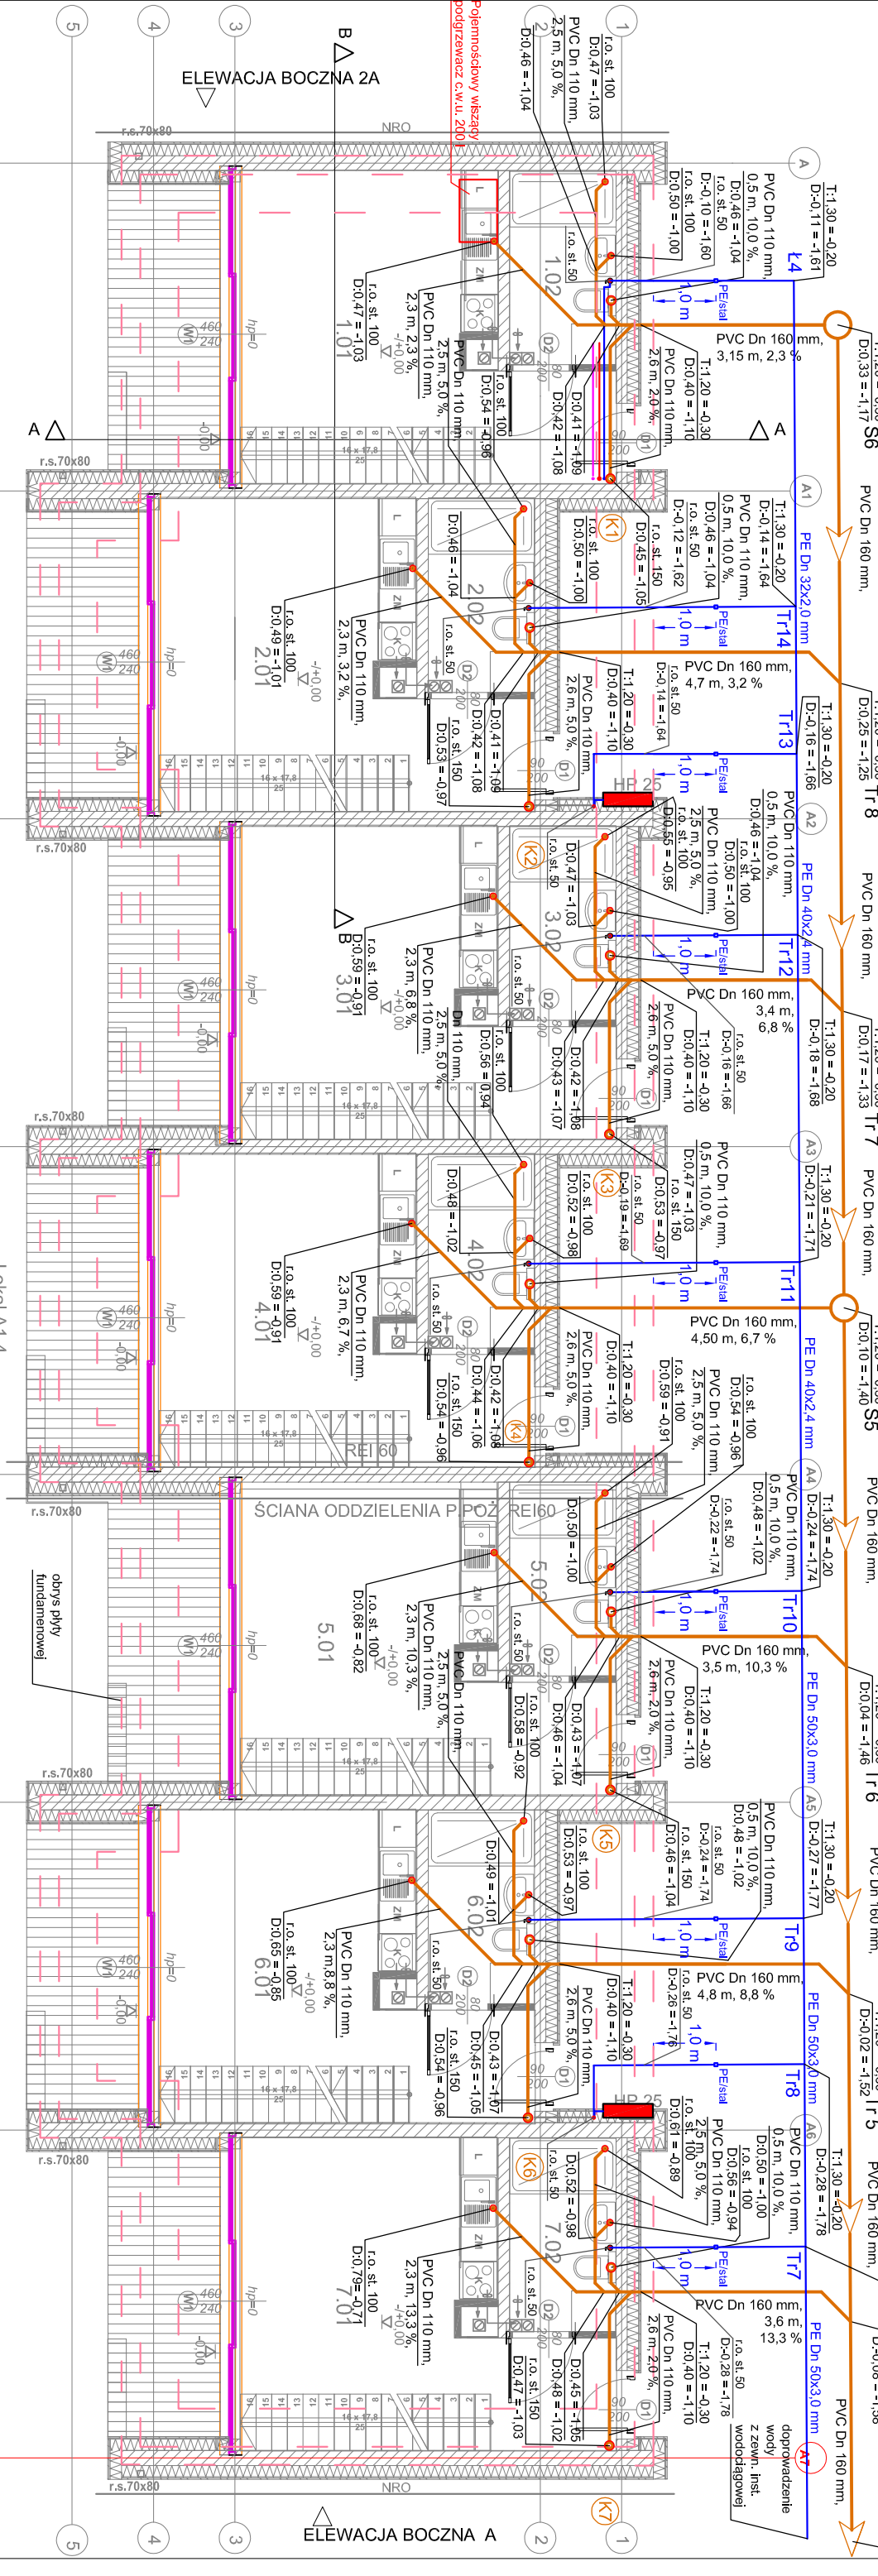

schemat węzłów

- Uwaga:**
1. Podejście wody do każdego z lokali wykonać rurą PE 100, SDR 17, 32x2,0 mm, a w odległości ok. 1,0 m przed płytą fundamentową należy wykonać przejście PE/stal, wprowadzić wodę do lokalu rurą stalową Dn 25 mm w izolacji taśmą DENSO i w rurze ochronnej Dn 50 mm.
 2. Wewnątrz lokali zastosować zawór odcinający na inst. zimnej wody o średnicy Dn 25 mm
 3. Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku zaprojektowano z przewodów PVC i PP, poziomy kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku wykonaną z przewodów PVC i PP, poziomy kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku z zachowaniem podanych średnic i spadków
 4. Piony kanalizacji sanitarnej DN110PVC wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką typową DN160
 5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY		Lokal A1.7	
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ZESPÓŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH		Lokal A1.6	
ADRES INWESTYCJI: powiat: SŁAWIEŃSKI gmina: DARŁOWO obręb: 0002 BOBOLIN jednostka ewid.: 321303 2 DARŁOWO-G 278/53, 278/54, 278/23, 278/24, 278/58, 278/69		Lokal A1.5	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: pracownia projektowa C O L O S S E U M ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200		Lokal A1.4	
INWESTOR: BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS SAMATORIUM UZDROWSKOWE S.C. E. ŚLEPKO, H. ŚLEPKO, P. ŚLEPKO BOBOLIN, UL. BURSZTYNOWA 1 76-156 DĄBK		Lokal A1.3	
AUTOR: tech. Marek Niewiarowski upr. nr UAN/8346/278/89 specjalność: sanitarna bez ograniczeń		Lokal A1.2	
OPRACOWAŁA: mgr inż. Anna Bolbuzuch		Lokal A1.1	
07-2022		1:100	
		S1	