Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej

1:100

SKALA 1:100 / 1:500

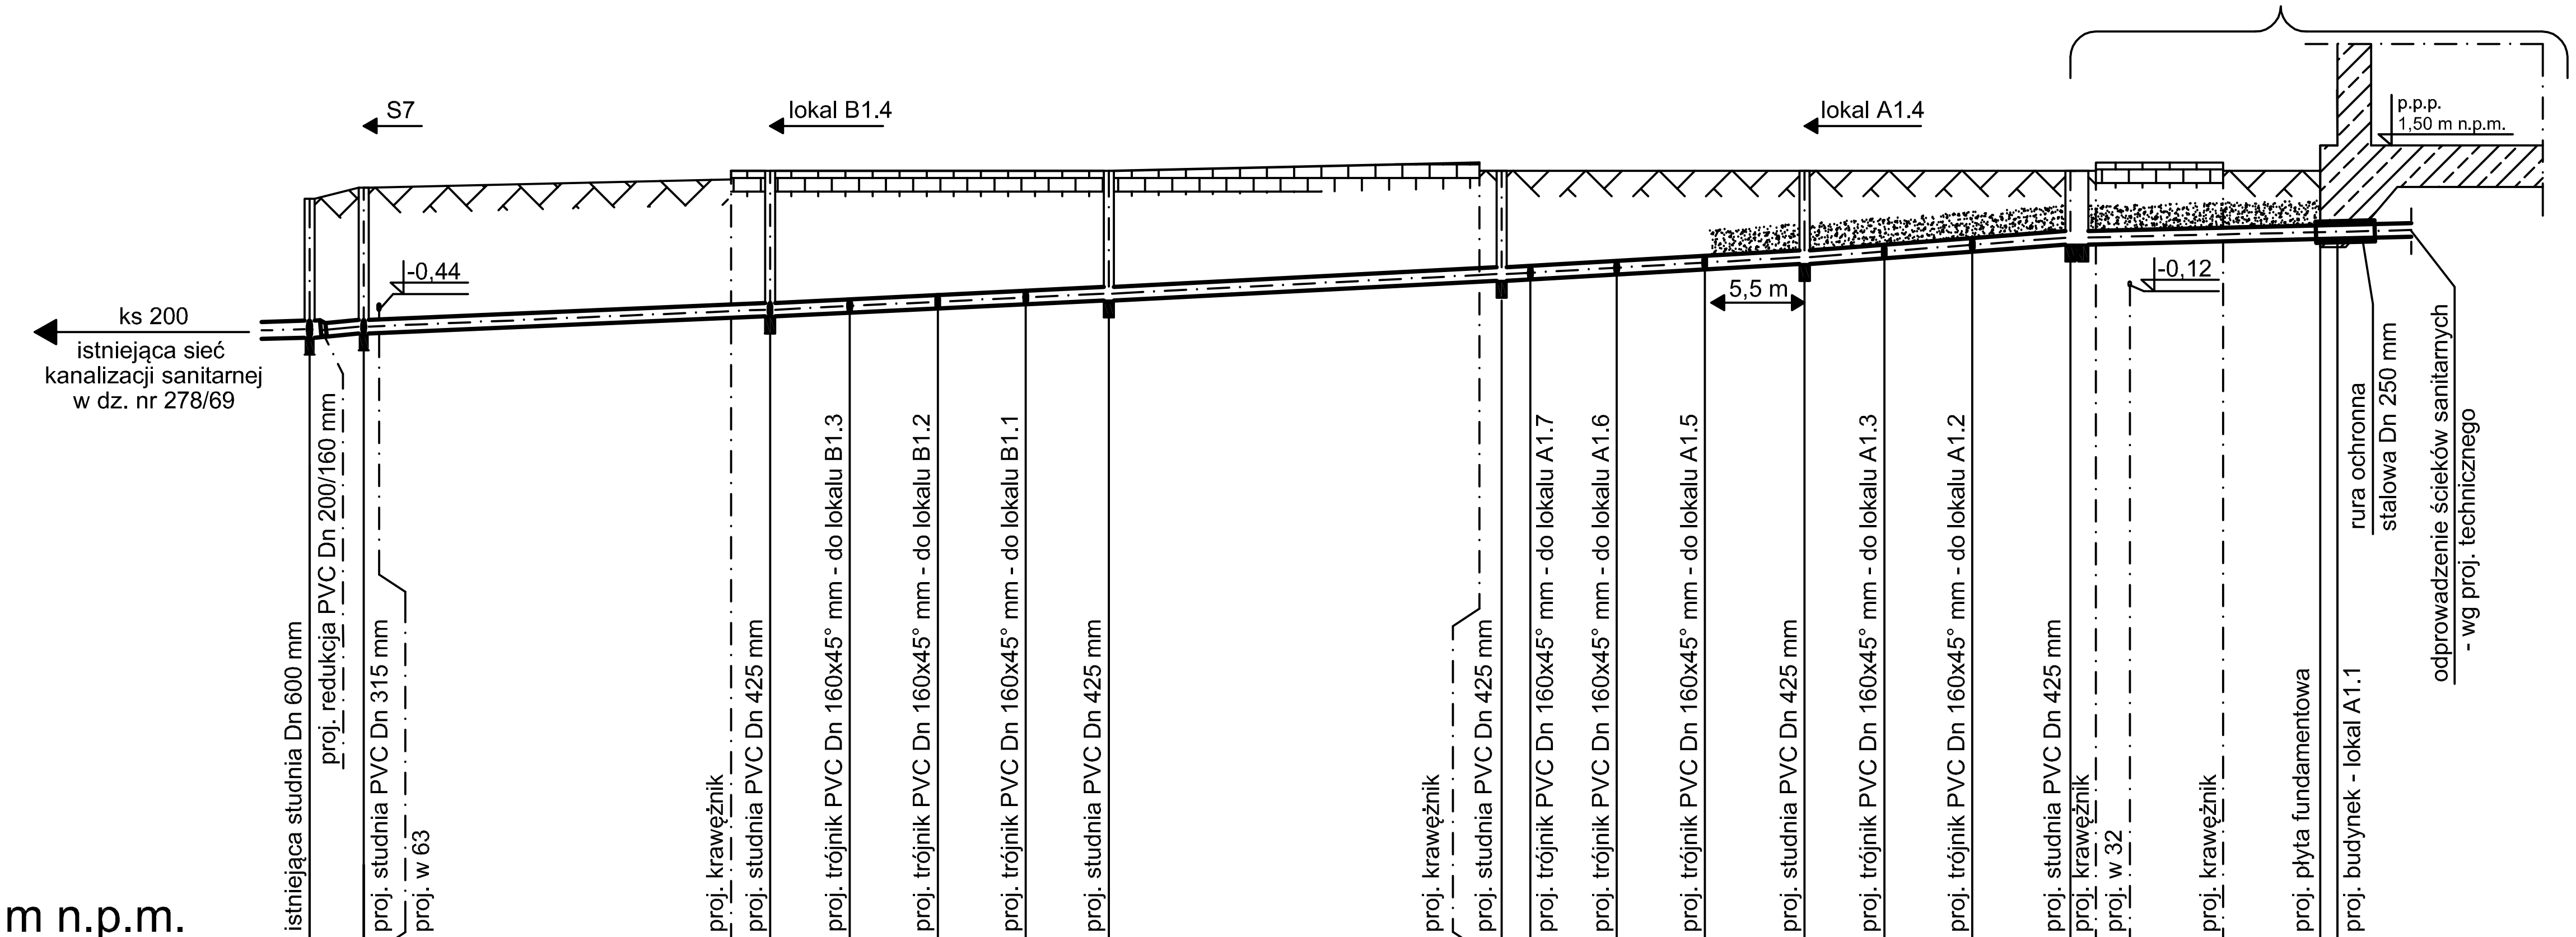

Poziom porównawczy -8,00 m n.p.m.

Oznaczenia	Odległość	Rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]	Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	Zagłębienie dna przewodu [m]
Si	0,00	0,87	-0,77	1,64
S1	3,20	1,00	-0,72	1,72
	4,10		-0,71	
	24,90			
S2	27,20	1,20	-0,53	1,73
Tr1	32,00	1,20	-0,48	1,68
Tr2	37,20	1,20	-0,43	1,63
Tr3	42,40	1,20	-0,38	1,58
S3	47,20	1,20	-0,33	1,53
	69,20			
S4	70,50	1,20	-0,10	1,30
Tr4	72,20	1,20	-0,08	1,28
Tr5	77,40	1,20	-0,02	1,22
Tr6	82,60	1,20	0,04	1,16
S5	88,40	1,20	0,10	1,10
Tr7	93,10	1,20	0,17	1,03
Tr8	98,30	1,20	0,25	0,95
S6	104,10	1,20	0,33	0,87
	104,40			
	104,80		0,35	
	105,90			
	107,05	1,20	0,40	0,80
A1.1	107,25	1,50	0,40	1,10

Odległości cząstkowe: 20,8; 4,8; 5,2; 5,2; 4,8; 5,2; 5,2; 5,8; 4,7; 5,2; 5,8

Odcinek	Spadek [%]	Średnica rury [mm]	Długość odcinka [m]
Si – S1	1,50 %		3,20
S1 – S2	0,8 %	Rury PVC Dn 160 mm, SN8	24,00
S2 – S3	1,0 %	Rury PVC Dn 160 mm, SN8	20,00
S3 – S4	1,0 %	Rury PVC Dn 160 mm, SN8	23,30
S4 – S5	1,1 %	Rury PVC Dn 160 mm, SN8	17,90
S5 – S6	1,5 %	Rury PVC Dn 160 mm, SN8	15,70
S6 – A1.1	2,3 %	Rury PVC Dn 160 mm, SN8	3,15

OZNACZENIA:

- teren nieutwardzony
- teren utwardzony
- izolacja termiczna, np. 0,3 m keramzytu

STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY		
TEMAT: *Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej*		OBIEKT: BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH powiat: SŁAWIEŃSKI, gmina: DARŁOWO obręb: 0002 BOBOLIN jedn. ewid.: 321303_2 DARŁOWO-G działka ewid.: 278/53, 278/54, 278/23, 278/24, 278/58, 278/69	
	NAZWISKO	PODPIS	DATA 07.2022 / NR RYS. S5
PROJEKTOWAŁ:	*tech. Marek Niewiarowski sieci i instalacje sanitarne upr. proj. nr UAN 8346/278/89*		SKALA 1:100/500
			INWESTOR *BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS SANATORIUM UZDROWISKOWE S.C. E. ŚLEPKO, H. ŚLEPKO, P. ŚLEPKO BOBOLIN, UL. BURSZTYNOWA 1 76-156 DĄBKI*
OPRACOWAŁA:	*mgr inż. Anna Bolibrzuch*		

PRACOWNIA PROJEKTOWA "COLOSSEUM", 76–200 Słupsk, ul. Tuwima 3A/3, tel. 598413612