


RZUT PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ PŁ-1
Skala 1:100

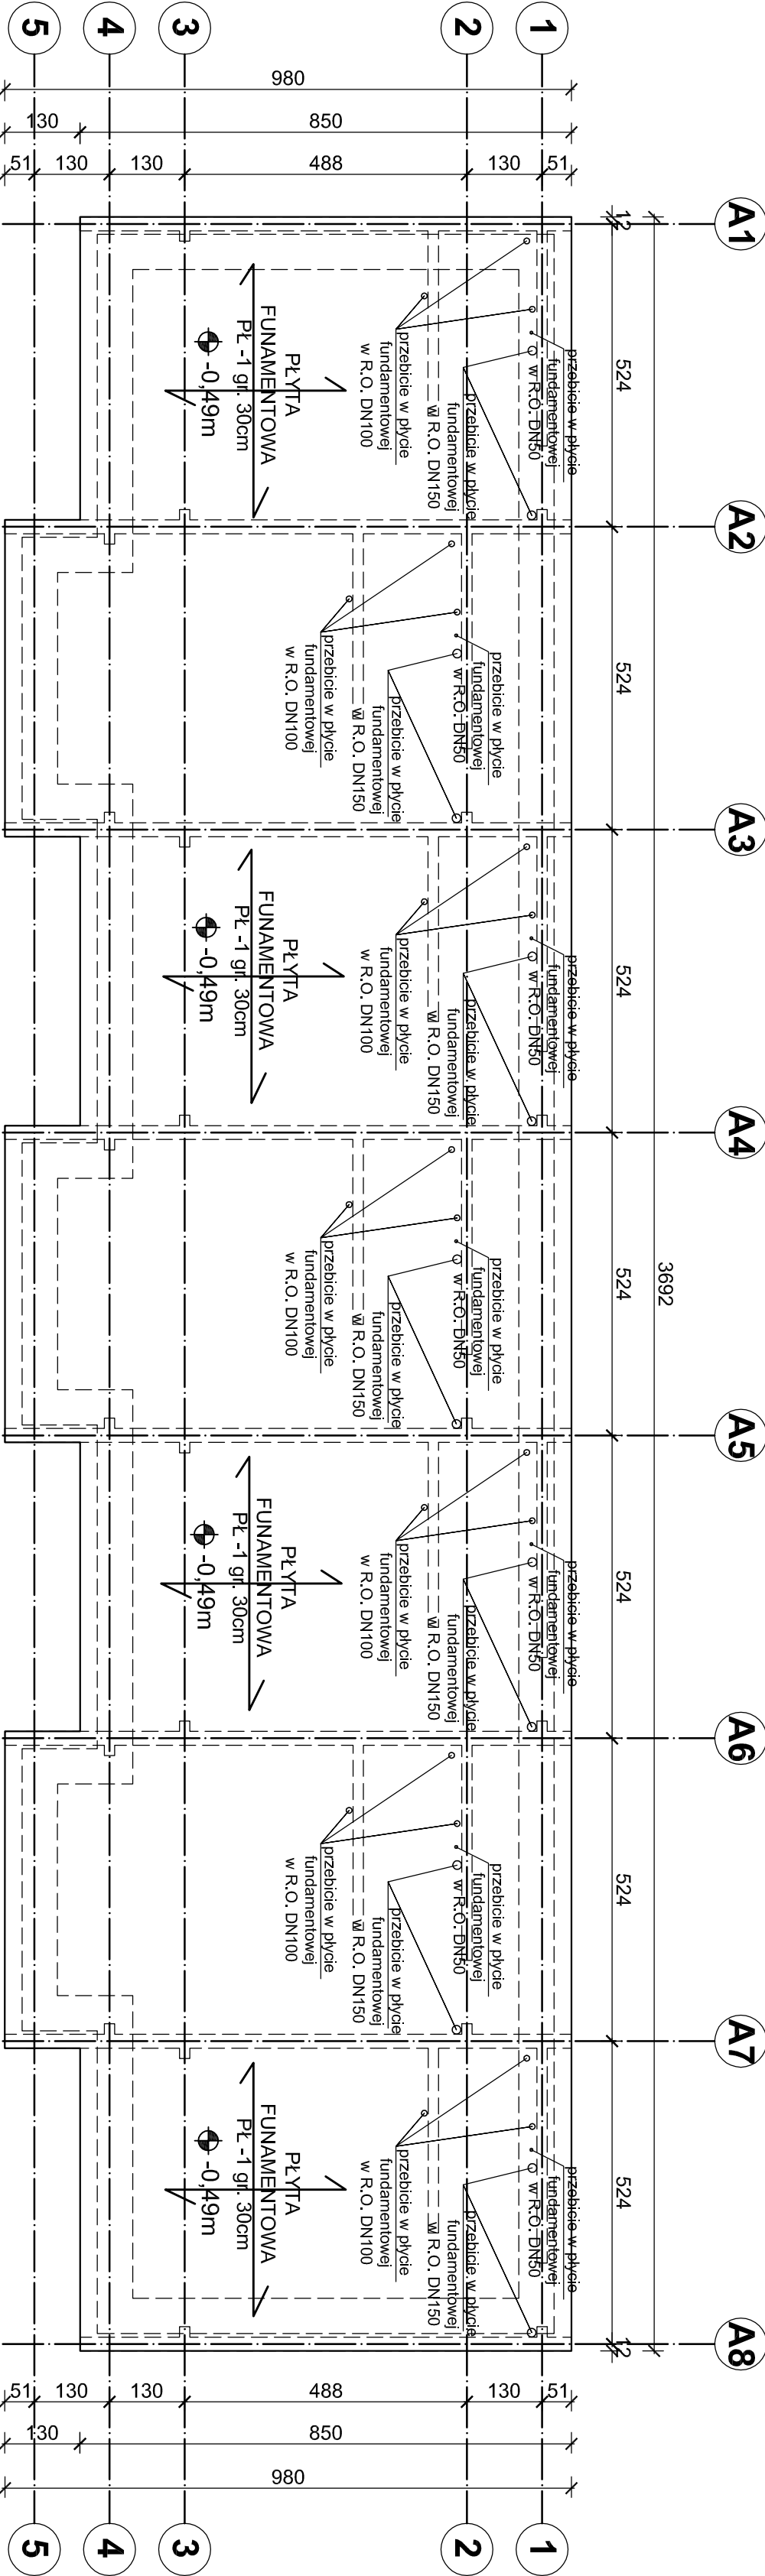

UWAGA:

1. Fundament wykonać z betonu B30 oraz stali RB500W na podkładzie z chudego betonu B15 o grubości 10 cm.
2. Otulina betonowa zbrojenia pływ. f_y 50mm (zbrojenie dolne), 35mm (zbrojenie górne).
3. Minimalny zakład prętów wynosi 40 ϕ .
4. Izolacja fundamentu wg. P.T.Architektury.
5. Izolacja termiczna fundamentu wg. P.T.Architektury.
6. W czasie wykonywania wykopów pod fundamenty należy bezwzględnie przestrzegać punktu 2.4. normy PN-81/B03020. Wykop zabezpieczyć przed wodami opadowymi, w okresie zimowym chronić przed przemarzaniem.
7. Przejścia instalacyjne wg. projektów branżowych oraz P.T. Architektury.

9. W trakcie wykonywania robót inspektor nadzoru powinien stwierdzić rodzaj gruntu faktycznie występujący w poziomie posadowienia obiektu.

[illegible]